


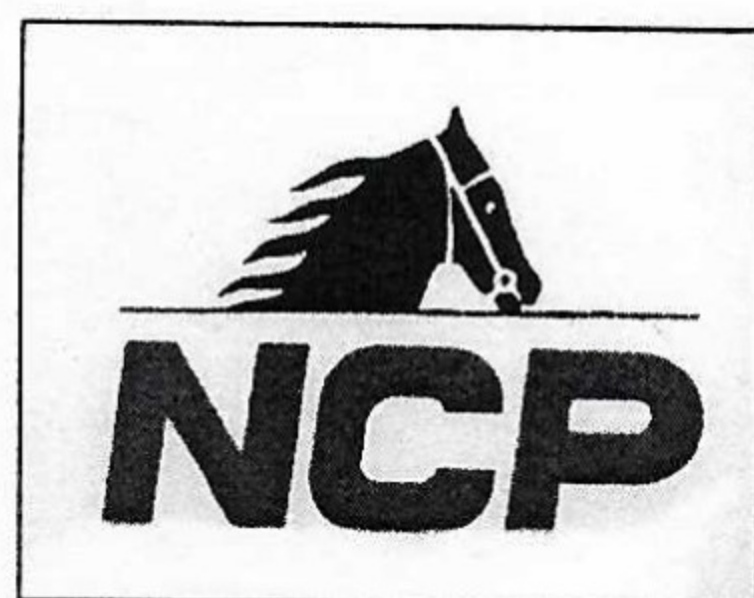

"FM Pharm" D.o.o. za proizvodnju i promet roba i usluga
Senćanski put bb, Subotica, tel: 024/548-130, fax: 024/627-105,
PIB:100842637, žiro račun br.: 260-0056010016034-25, PDV: 133746684,
matični broj: 08621551, reg. broj: 23608621551, šifra delatnosti: 24420

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU KVALITETA GOTOVOG PROIZVODA

Naziv uzorka: **Neococcyn WSP a 10g**

Datum prijema uzorka: 09.06.2021.

Serijski broj: 0260621

Broj analize: 02/2021/143

Parametri	Specifikacija	Rezultat
Farmakološki oblik	Prašak za oralnu primenu	Odgovara
Karakteristike (opis)	Prljavo beo do svetlo žut, prašak	Odgovara
Masa punjenja	10 g	Odgovara
Identifikacija:	Test A: Rt Amprolium HCl je identičan sa standardom Test B: Rt Sulfaquinoxalin natrijuma je identičan sa standardom.	Rt identičan Rt identičan
Srodne supstance:	2-picoline: NMT 2% N ¹ ,N ² -diquinoxalin-2-ylsulphanilamide NMT 3.0% Sulfanilamide NMT 1.0%	Odgovara Odgovara Odgovara
Vlaga (K.F)	NMT 7.0 %	6.56 %
Sadržaj Amprolium HCl	190.0 – 210.0 mg/g	202.04 mg/g
Sadržaj Sulfaquinoxaline Sodium	190.0 – 210.0 mg/g	198.43 mg/g
Pakovanje	Zavareno, etiketirano	Odgovara
Mikrobiološka ispravnost	NMT 10 ³ aerobnih bakterija/g NMT 10 ² gljivica/g E.coli odsustvo	Mikrobiološki ispravan 143/2021

Veza sa: SOP-hemlab-131 ; SOP-hemlab-255-39

Datum proizvodnje: 06.2021.

Rok trajanja: 06.2023.


Analiza završena: 14.06.2021.

Zaključak: Neococcyn WSP a 10g, serijskog broja 0260621, odgovara zahtevima za kvalitet gotovog proizvoda.

Odgovorno lice kontrole kvaliteta:

Davor Zabelaj, Dipl. farm

FM PHARM
DOO ZA PROIZVODNJU I
PROMET ROBA I USLUGA
SUBOTICA

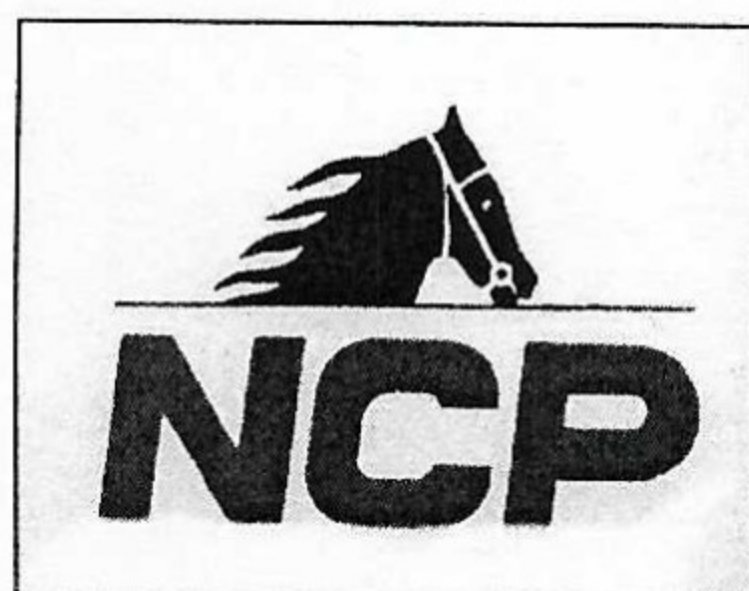

"FM Pharm" D.o.o. za proizvodnju i promet roba i usluga
Senćanski put bb, Subotica, tel: 024/548-130, fax: 024/627-105,
PIB:100842637, žiro račun br.: 260-0056010016034-25, PDV: 133746684,
matični broj: 08621551, reg. broj: 23608621551, šifra delatnosti: 24420

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU KVALITETA GOTOVOG PROIZVODA

Naziv uzorka: **Neococcyn WSP a 1kg**

Datum prijema uzorka: 09.06.2021.

Serijski broj: 0260621

Broj analize: 02/2021/144

Parametri	Specifikacija	Rezultat
Farmakološki oblik	Prašak za oralnu primenu	Odgovara
Karakteristike (opis)	Prljavo beo do svetlo žut, prašak	Odgovara
Masa punjenja	1 kg	Odgovara
Identifikacija:	Test A: Rt Amprolium HCl je identičan sa standardom	Rt identičan
	Test B: Rt Sulfaquinoxalin natrijuma je identičan sa standardom.	Rt identičan
Srodne supstance:	2-picoline: NMT 2%	Odgovara
	N ¹ ,N ² -diuinoxalin-2-ylsulphanilamide NMT 3.0%	Odgovara
	Sulfanilamide NMT 1.0%	Odgovara
Vlaga (K.F)	NMT 7.0 %	6.58 %
Sadržaj Amprolium HCl	190.0 – 210.0 mg/g	199.57 mg/g
Sadržaj Sulfaquinoxaline Sodium	190.0 – 210.0 mg/g	200.20 mg/g
Pakovanje	Zavareno, etiketirano	Odgovara
Mikrobiološka ispravnost	NMT 10 ³ aerobnih bakterija/g NMT 10 ² gljivica/g E.coli odsustvo	Mikrobiološki ispravan 144/2021

Veza sa: SOP-hemlab-131 ; SOP-hemlab-255-39

Datum proizvodnje: 06.2021.

Rok trajanja: 06.2023.

Analiza završena: 14.06.2021.

Zaključak: Neococcyn WSP a 1 kg, serijskog broja 0260621, odgovara zahtevima za kvalitet gotovog proizvoda.

Odgovorno lice kontrole kvaliteta:

Davor Zabelaj, Dipl. farm.

FM PHARM
DOO ZA PROIZVODNJU I
PROMET ROBA I USLUGA
SUBOTICA